


Схема подключения извещателя ИП-2.4 к приборам приемно-контрольным(адресным расширителям шлейфов) охранно-пожарным "Сигнал-20П исп.01", "Сигнал-20П SMD", версии 2.05.

ППКОП - прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный "Сигнал-20П исп.01", "Сигнал-20П SMD" версии 2.05.

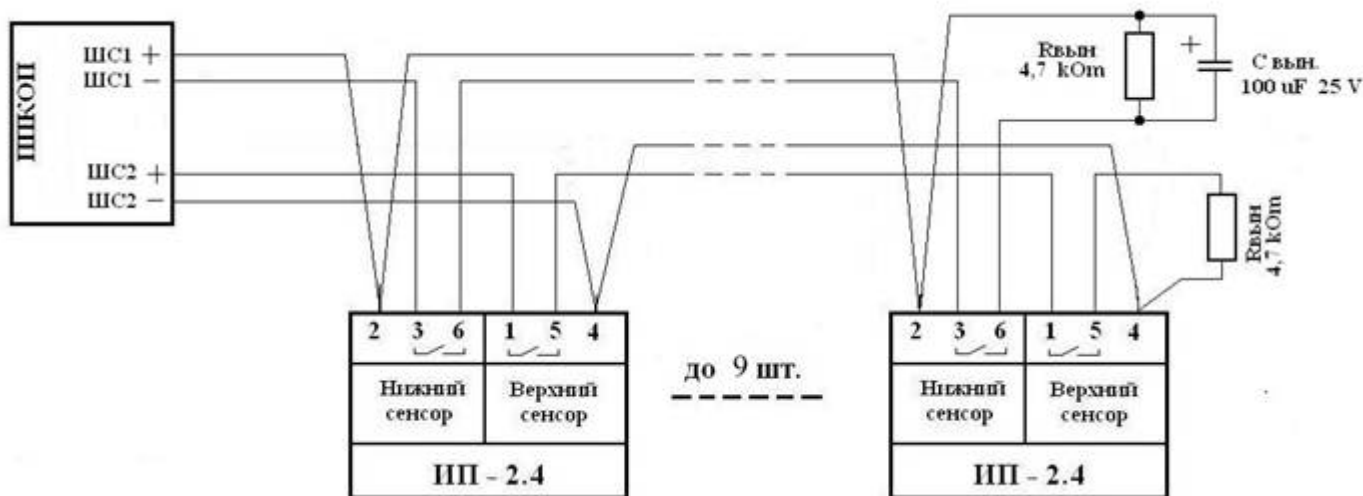

# Схема подключения извещателя ИП-2.4 к приборам приемно-контрольным (адресным расширителям шлейфов) охранно-пожарным "Сигнал-20П исп.01", "Сигнал-20П SMD", версии 2.05. (Сработка по двум извещателям)

ППКОП - прибор приемно-контрольный (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный "Сигнал-20П исп.01", "Сигнал-20П SMD" версии 2.05.

Б103-04- база Б103-04

R орг. - ( 1,5-1,6) кОм

R ок.= 4,7 кОм±5%

*Примечания. 1. Суммарное сопротивление проводов без учета сопротивления оконечного резистора R ок. составляет не более 100 Ом.*

*2. Контакты №3 и №6, №1 и №5 базы Б103-04 образуют размыкающиеся контакты.*

